



17.2.3. Zaopatrzenie w gaz

System zaopatrzenia w gaz w mieście Gryfice jest dość dobrze rozwinięty, natomiast na obszarach wiejskich ocenia się go jako niewystarczający. Wg danych BDL GUS w roku 2015 czynna sieć gazowa posiadała długość 93,6 km oraz 1513 czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Odbiór gazu odbywał się w 5654 gospodarstwach domowych, przy czym z sieci gazowej korzystało 16161 osób, co stanowiło 67,5% ogółu mieszkańców gminy (Ryc. 42). W gospodarstwach domowych nieposiadających dostępu do sieci gazowej, mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego (butli gazowych) dostarczanych przez podmioty indywidualne.

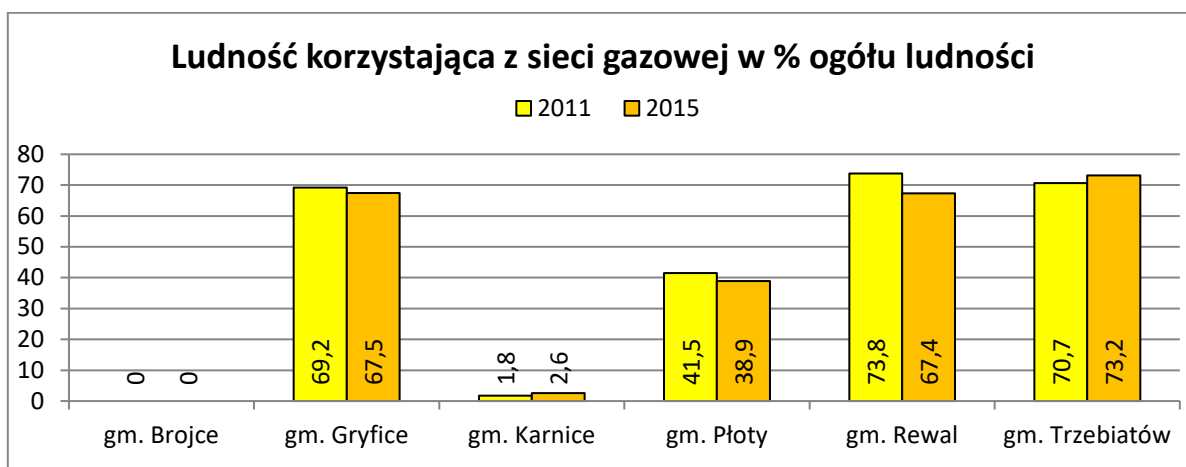

Ryc.42. Ludność korzystająca z sieci gazowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

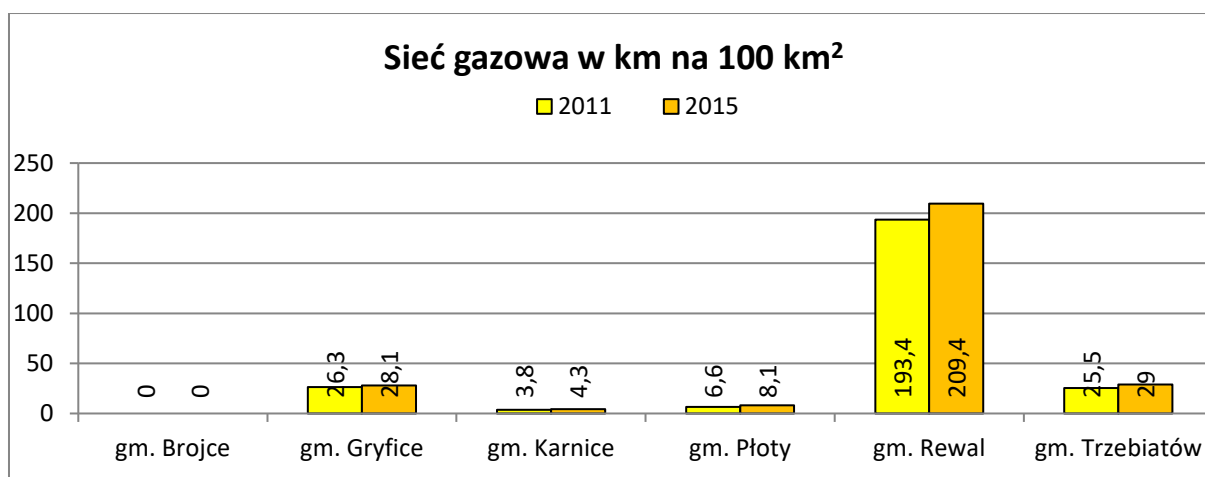

Ryc.43. Długość sieci gazowej na 100 km²
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS